



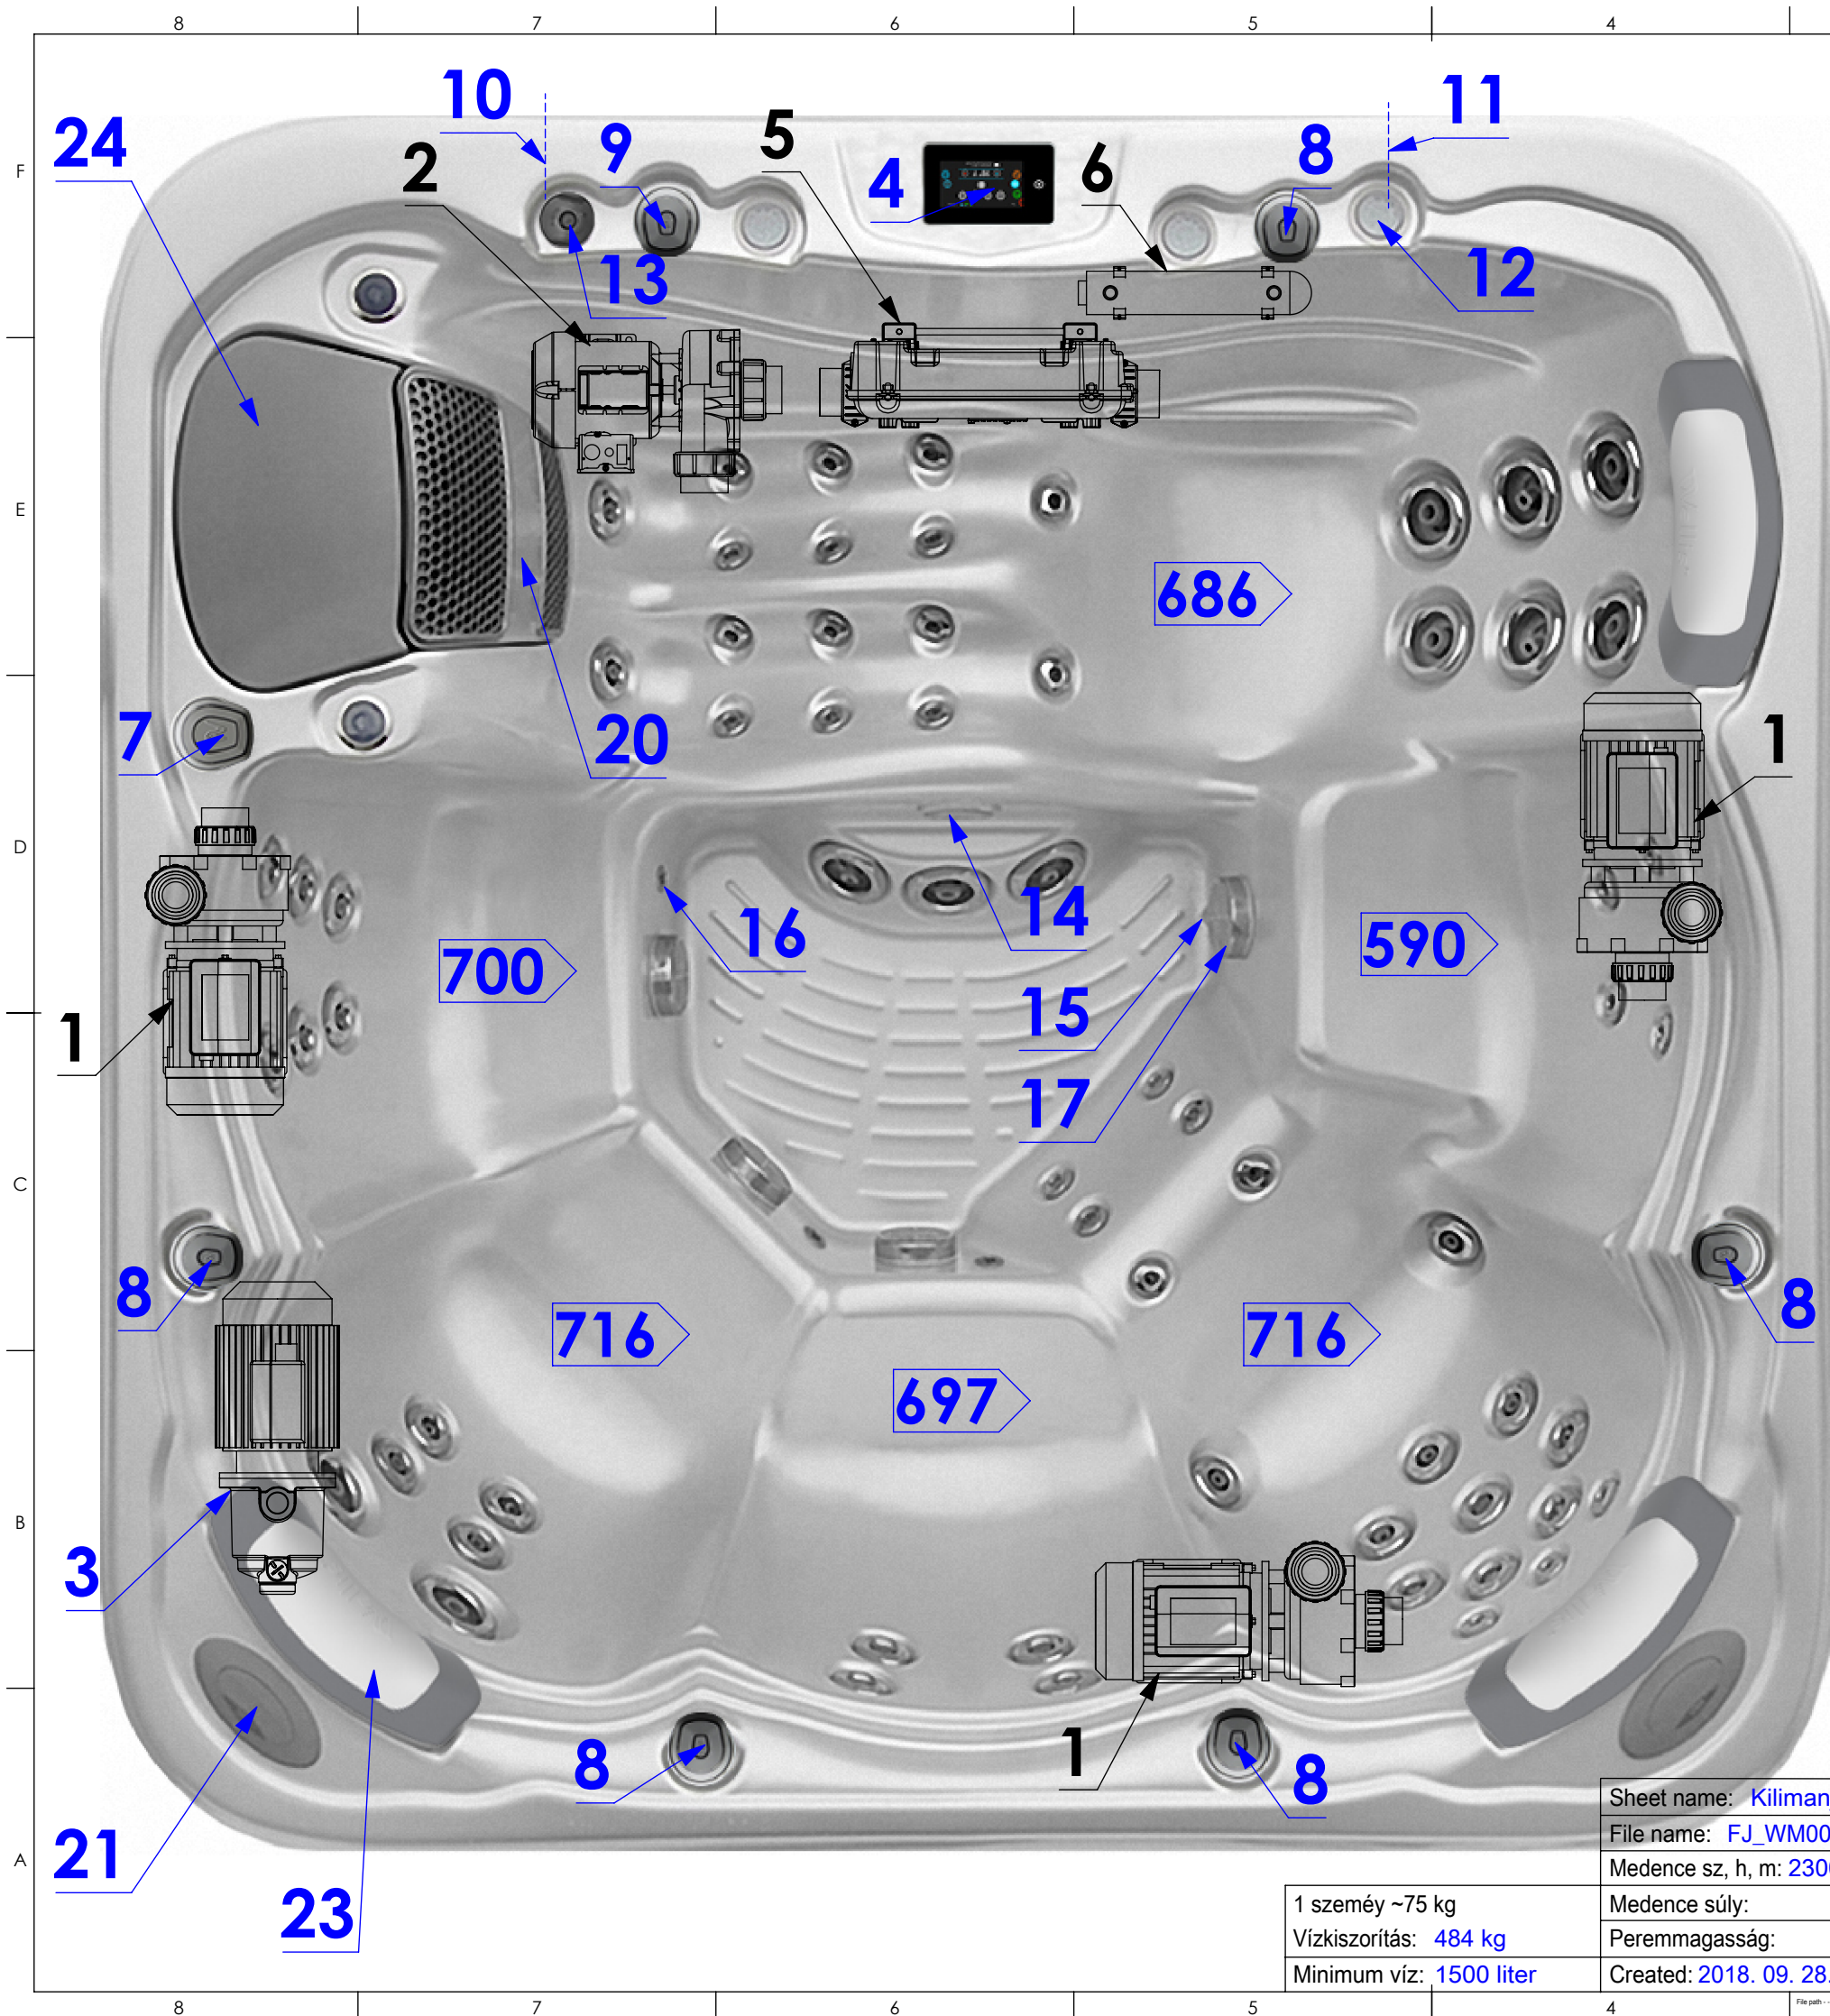

Cikkszám	Jetbetét / jetház	db
AJ00214	Jet betét 2" átlátszó 1 lyukú V3 Wellis	27
AJ00216	Jet betét 3" átlátszó 1 lyukú V3 Wellis	16
AJ00217	Jet betét 3" átlátszó 1 lyukú forgó V3 Wellis	10
AJ00218	Jet betét 5" átlátszó 1 lyukú V3 Wellis	7
AJ00219	Jet betét 5" átlátszó 1 lyukú forgó V3 Wellis	4
AJ00226SET	Jet ház 2" V3 átlátszó szett	27
AJ00228SET	Jet ház 3" V3 átlátszó szett	26
AJ00230SET	Jet ház 5" V3 átlátszó szett	11

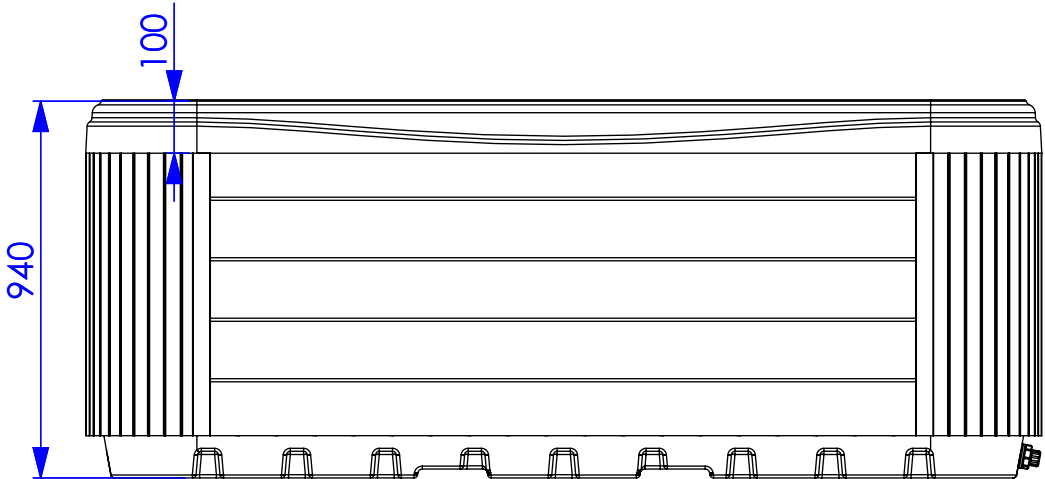

Jelölés	Cikkszám	Megnevezés	DB
1.	ACM0080	Motor hidro 3 HP 2200 W (LP300)	3
2.	ACM0841	Gecko CMXP Keringető szivattyú 190W	1
3.	ACM0738	Motor Microsil / oxigén 1.34 HP 1000W (BJZ150)	1
4.	ACM0768	Kezelő IN.K1000	1
5.	ACM0756	IN.YE-5 vezérlés	1
6.	ACM0888	UV-C fém szett csatlakozóval	1
7.	AKU1894	Vízirányváltó markolat Wellis V2	1
8.	AKU1895	Dúsító markolat Wellis V2	5
9.	AKU1896	Csap markolat Wellis V2	1
10.		Elektromos kiállás	1
11.		Lefolyó kiállás	1
12.	AKU0056	Pohártartó világítás ház átlátszó RD	3
13.	AM00744	Pumpás aromaterápia ház	1
14.	ACM0749	Led vil. nagy beé. vezérléssel (7 led)	1
15.	AJ00169	Jet ózon 20mm 90 fokos	1
16.	AJ00171	Jet vízkeringető világos szürke	3
17.	AKU0064	Beszívófej 73/60	4
20.	AKU0060	Skimmer ház méhsejt világos szürke	1
21.	ACM0369	Hangszóró ovál pop-up Poly Planar	2
	ACM0695	Hangszóró vezeték 2 X 0,75 Piros-Fekete	8
	ACM0769	Erősítő IN.STREAM-2 Gecko	1
	ACM0849	Mélynyomó 288W	1
23.	AF00060	Fejpárna 420x160x75 kétszínű (ROB) Wellis	3
24.	AKU0059	Skimmer tető világos szürke	1
25.	AKU0136	Szűrőbetét 175x152 kék lamellás Wellis (sűrű menetes)(PWL35P4-M)	3

Termékcsalád: PeakLine

Sheet name: Kilimanjaro medence

File name: FJ_WM00545_HUN

Medence sz, h, m: 2300x2300x940 mm Elektromos igény min.: 230 V - 1x48A - 50Hz - 3 kW Heater

1 személy ~75 kg

Vízkielégítés: 484 kg

Minimum víz: 1500 liter

Medence súly: 387 kg

Peremmagasság: 100 mm

Created: 2018. 09. 28.

Raklap 2330x940x145 - AE00278

Approved by: Samu József

Drawer: szomo - 2018. 09. 28. 10:46:35

Pr. No: P-000000

Fe. No: F-000000

Vezérlő: GECKO YE-5 + K1000

Number: WM00545

A3

M 1:15

page 1 / 2



TELEPÍTÉSI INSTRUKCIÓK

30mA érzékenységű életvédelmi relé (fírelé)szükséges

A megadott méretek tájékoztató jellegűek, a medence gyártási technológiájából adódóan eltérő lehet.

- L: Lefolyó nyílás 50-es
- E: Elektromos kivezetési lehetőségek a medence brkolatán keresztül. 3m hosszú kábel szükséges.

Kábelhossz/Kábelkeresztmetszet előírások

- Minimális elektromos feltétel: 15m-ig 1x25 A, 3x4 mm2 MTK kábel szükséges (230V) - ebben az esetben a 3 LE motorok használatakor a fűtés nem működik.
- Teljes működés esetén: 15m-ig 3x16 A, 5x4 mm2 MTK kábel szükséges (400V) - ebben az esetben a 3 LE motor használatakor a fűtés is működik

FIGYELEM!

Csak abban az esetben helyezzük üzembe a medencét amennyiben a Fi-relé és kismegszakító beépítéséről a beépítő érintésvédelmi nyilatkozatot tesz és azt a szervizes kollegának átadják.

BEÜZEMELÉSI UTASÍTÁSOK

A medence telepítését, bekötését, a tápvezeték cseréjét és bármilyen javítását csak szakember végezheti!
A rögzített vezetékhálózatba leválasztó eszközt kell beépíteni.


1. Terület előkészítése

a. Beltéri/Alagsori használat

Ha bel térre helyezi el a medencét, vegye figyelembe a következő speciális követelményeket: A víz felhalmozódik a medence körül, így az aljzatburkolatnak megfelelő vízelvezetővel kell rendelkeznie, hogy a víz ne gyűljön össze a medence körül.
Ha a medencének új helyiséget alakít ki, a padlóvíz-elvezető (padlóösszefolyó) kiépítése kötelező, ellenkező esetben esetleges károk keletkezhetnek a víz túlfolyásából, túltöltésből, műszaki hibákból eredően.
A kármegelőzés érdekében Társaságunk javasolja a padlóösszefolyó kiépítését, amelynek hiányában a keletkezett károkért Társaságunk felelősséget nem vállal. A medencét üzemelő helységben a nedvesség, a páratartalom a medencébe engedett víznek megfelelően megnő, így az elpárolgott víz a helységben lecsapódik. Ezért legyen lehetőség a fürdőhely területének megfelelő szellőztetésére. Tanácsoljuk páramentesítő készülék üzembe helyezését a helységben.

b. Kültéri és Zárt földszinti teraszon való használat

A medence beállításához elengedhetetlenül fontos a szilárd, vízszintes alap. Győződjön meg, hogy a burkolat vagy az alap megfelelően támasztja-e a medencét. Tudnia kell ehhez a burkolat maximum terhelési kapacitását. Forduljon szakképzett építészeti szakemberhez vagy statikusmérnökhöz. A medence súlyának, tartalmának és részeinek megállapításához lásd a medence adattáblázatát. Ez a súly négyzetéterenként ne haladja meg a statikusan mért kapacitást, máskülönben súlyos statikus sérüléseket okozhat. Ha a medencét kültéren helyezi el, javasolt egy minimum 10 - 15 cm vastag vasalt betonfelület, amelynek vízszintesnek kell lennie.

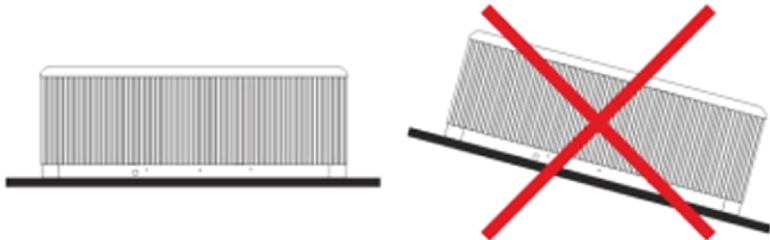

Ne feledkezzen meg padlóvíz-elvezető beépítéséről a kád körül, hogy a medencéből a víz elvezetődjön erős esőzés során.
Kültéri elhelyezésnél érdemes a medencét egy körülbelül 10-15 cm-rel magasabb alapon elhelyezni a szerelőakna aljától és lejtést adni neki. Valamelyik oldalon egy vízösszefolyót kialakítani, amelyet belevezetnek a csatornába vagy kivezetnek valahová, ez azt a célt szolgálja, hogy amennyiben nagy esőzések vannak, a víz el tud folyni és nem visszafele folyik a medence alá, illetve, ha a medencét az alsó kivezető nyílásnál engedik le, el tud folyni a víz.
A szerelőakna legmélyebb pontján a befolyó víz elvezetését meg kell oldani. A szerelőaknának megfelelően kell szellőznie. Ennek érdekében egy elszívó ventilátor beépítése javasolt vagy bármilyen más szelőzés.
Védelem (medencetető) nélkül ne tegye ki közvetlen napfénynek az üres medencét. Ne feledje, hogy a hosszú ideig tartó napsütés károsíthatja a medence felületét és tartozékait. Az akril nagyon gyorsan elnyeli a hőt a Nap sugaraiból, ezáltal igen magas felületi hőmérsékletet elérve károsítja a medencét.
Ha a medence üvegszerkezetek közé lett helyezve, előzzük meg, hogy a napsugarak közvetlenül az üvegen keresztül éréjk a medencét, hiszen úgy a hőmérséklet túl magas lehet.

c. A medence beépítése

Medence beépítése esetén gondoskodnia kell a medence körüljárhatóságáról, a karbantartási munkák elvégzésének céljából. Ezért egy minimum 60 cm széles szerelőaknát ki kell építeni a medence köré! Besüllyesztés esetén csak a medence akril-perem alatti részét szabad besüllyeszteni. Az esetleges kiemelés költségei az ügyfelet terhelik! Ezen feltételek hiányában a medence üzembe helyezése meghiúsulhat!

2. Elektromos bekötés

Az elektromos kiépítés (a medence bekötéséhez szükséges vezeték és kismegszakító valamint érintésvédelmi relé) megvalósítása a megrendelő feladata.
Minden egyes termék saját bekötési rajzzal rendelkezik.
Győződjön meg róla, hogy minden esetben csatlakoztatta azt egy földelt áramkörmegszakítóval ellátott áramforráshoz életvédelmi kapcsoló (fírelé). Csak réz kábelezést alkalmazzon. Ha egy biztosíték cserét igényel, a biztosítékot ugyanazzal a típusú és értékű biztosítókkal cserélje ki. A készüléket csatlakoztatni kell az épület egyen potenciára hozott (EPH) hálózatához is.

Termékcsalád: PeakLine					
Sheet name: INFO			Projection 	 Wellis Magyarország Zrt.	
File name: FJ_WM00545_HUN					
Medence sz, h, m: 2300x2300x940 mm		Elektormos igény min.: 230 V - 1x48A - 50Hz - 3 kW Heater			
Medence súly: 387 kg		Raklap 2330x940x145 - AE00278	Vezérlő: GECKO YE-5 + K1000		
Peremmagasság: 100 mm		Approved by: Samu József	Pr. No: P-000000 Fe. No: F-000000	Number: WM00545	A
Created: 2018. 09. 28.		Drawer: szomo - 2018. 09. 28. 10:46:35		A3	M 1:15
					page 2 / 2